水 需 要 予 測

水道建設課028-633-3403

将来の給水人口と需要水量

近年の水の使われ方は，お客様の節水協力や，節水型洗濯機の普及などにより大きく変化してきました。
また，給水人口の伸びも緩やかになったことから，将来の需要水量について推計した結果，給水人口は平成25年に約49万人に，1日最大給水量は平成31年に約22万6千立方メートルとなりました。（平成14年度推計）

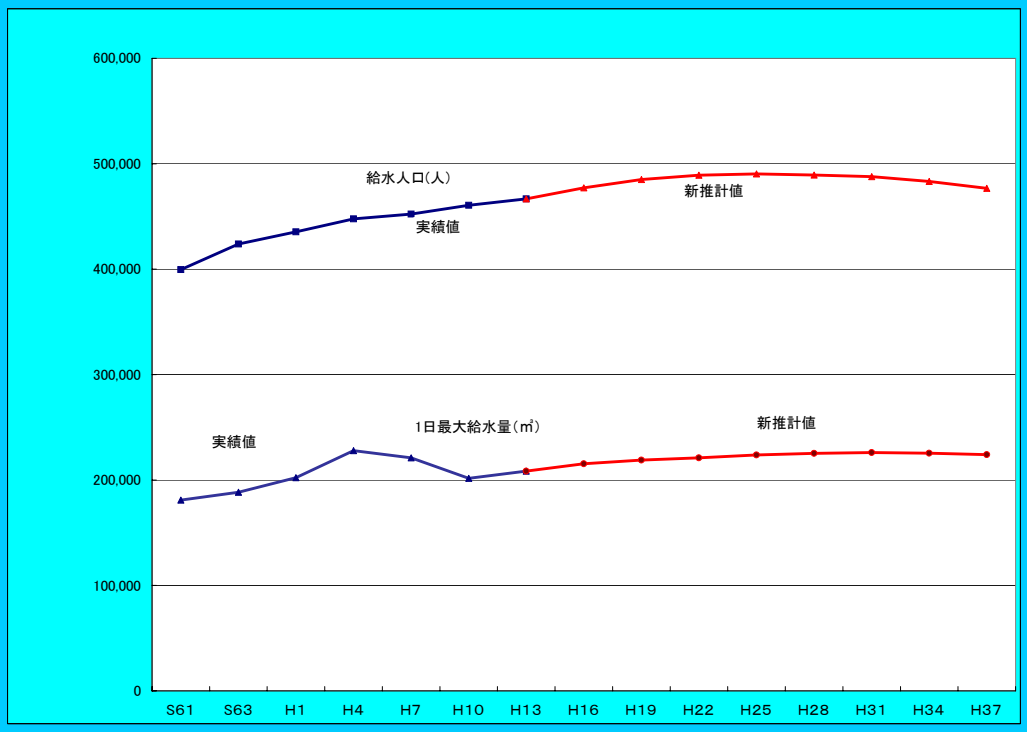

		S61	S63	H1	H4	H7	H10	H13	H16	H19	H22	H25	H28	H31	H34	H37
給　水　人　口　（人）	実績値	399,603	423,915	435,468	447,790	452,247	460,555	466,768								
	推　計							466,768	477,140	485,050	489,200	490,440	489,280	487,760	483,300	476,700
1日最大給水量(㎥／日)	実績値	181,026	188,421	202,246	227,810	221,005	201,613	208,407								
	推　計							208,407	215,500	219,000	221,000	223,800	225,300	226,000	225,500	224,100
一人1日最大給水量(リットル／日)	実績値	453	444	464	509	489	483	446								
	推　計							446	452	452	452	456	461	463	467	470

給水人口

宇都宮市水道局では宇都宮市と河内町に給水していますが，両市町の人口のうち，家事用に水道水を使用している人口を給水人口といいます。

1日最大給水量

水道を使用している皆さんが，一日に使用する水量のうち年間を通して最も多く使用する水量をいいます。